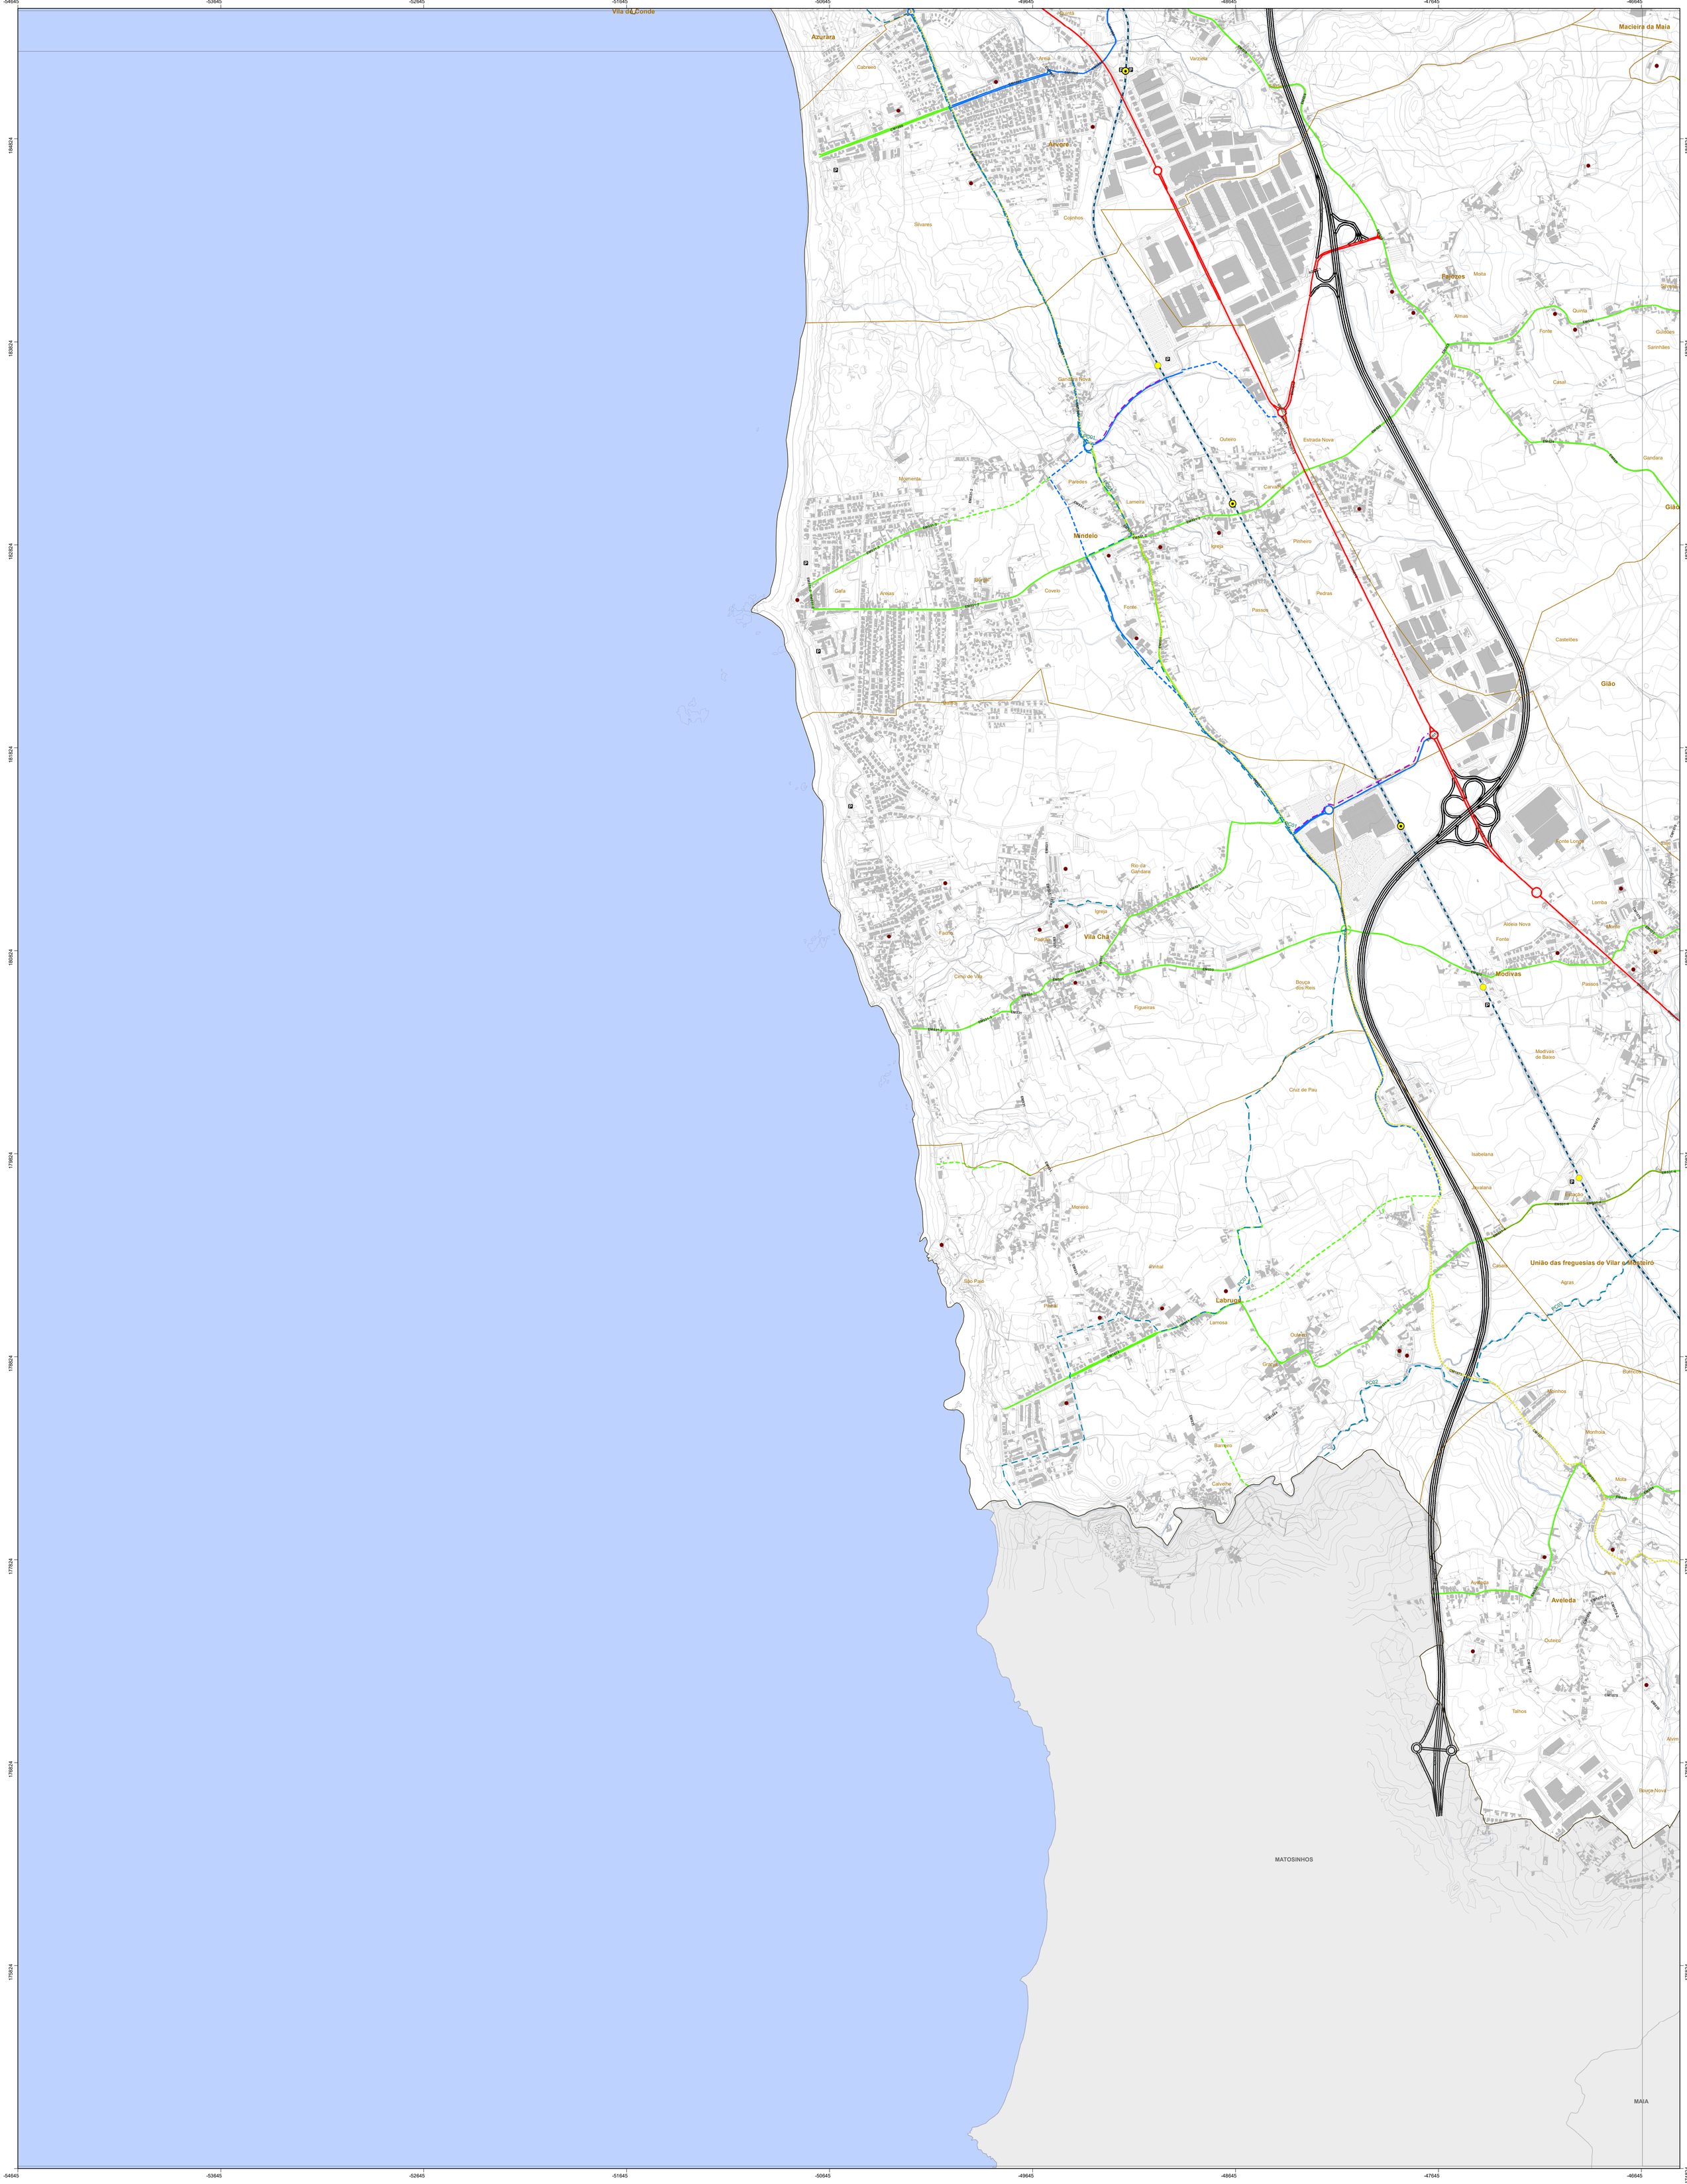

Hierarquia funcional da rede viária

- Via Coletora
- Via Distribuidora Principal
- Via Distribuidora Local
- Via Estruturação Local
- Via distribuidora principal proposta
- Via distribuidora local proposta
- Via de acesso local proposta

Modos suaves

- Caminho Português de Santiago Central - Porto e Norte
- Caminho Português de Santiago - Caminho da Costa
- Ciclovia existente
- Ciclovia proposta

Equipamentos e espaços verdes propostos

- Equipamento de saúde
- Equipamento educativo
- Equipamento desportivo
- Equipamento cultural
- Cemitério
- Espaços verdes

Equipamentos e infraestruturas existentes

- Equipamentos existentes
- Infraestrutura Aeroportuária
- Infraestrutura Portuária
- Paragem de Metro - Linha B
- Paragem de Metro - Linha Bx e B
- Parque de estacionamento

Limites administrativos (CAOP2025)

- Limite do Concelho
- Limites das Freguesias e das Uniões de Freguesias
- Concelhos limítrofes

Cartografia base

- Rede hidrográfica
- Plano de água
- Curva Nível Mestra
- Curva Nível Secundária
- Edifício
- Rede viária
- Linha do Metro



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Departamento de Gestão do Território · Divisão de Planeamento e Estudos Urbanísticos

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 1.ª REVISÃO

PLANTA DE ORDENAMENTO MOBILIDADE E EQUIPAMENTOS

PEÇA GRÁFICA 1.6.

ESTA CARTA INTEGRA A PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM DE VILA DO CONDE QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ELABORAÇÃO E SÓ PRODUZIRÁ EFEITOS LEGAIS COM A APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL E RESPETIVA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA

OUTUBRO 2026

1/10 000

0 500 m

Entidade proprietária - Município de Vila do Conde
Entidade produtora e data de edição - Municipia, S.A., em 2015
Processo de homologação n.º 376 - 28.03.2017 (DGT)

Carta Administrativa Oficial de Portugal 2025
Cartografia Base de Referência - 1:5000
Sistema de referência:
Planimétrico: PT-TM06/ETRS89
Altimétrico: Marégrafo de Cascais

Exatidão planimétrica - Erro médio quadrático menor ou igual a 0.75 m
Exatidão altimétrica - Erro médio quadrático menor ou igual a 1.00 m
Exatidão temática - % admissível de erros de omissão e comissão inferior a 5%
Equidistância das curvas de nível - 2.50 m

N